
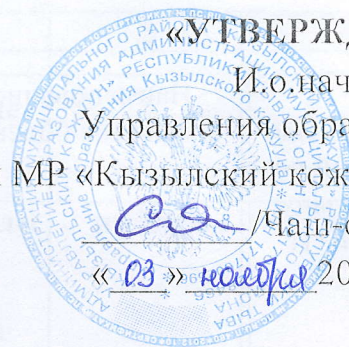


**«УТВЕРЖДАЮ»**  
И.о. начальника  
Управления образования  
администрации МР «Кызылский кожуун» РТ  
  
Чап-оол О.С.  
«03» ноября 2020 года.



### АНКЕТА № 1

#### Обследования МАДОУ ЦРР – детский сад «Ручеек»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка–детский сад «Ручеек» с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail:

Республика Тыва, Кызылский район, пгт. Каа-Хем, ул. Таежная 18, индекс 667901.

E-mail: Rucheek\_2007@mail.ru

Сайт: www.kaahem-rucheek.tuvasadik.ru

Телефон: 8(39422)9-20-53

Телефон/факс: 8(39422)9-11-06

Ведомственная принадлежность объекта муниципальное учреждение

Вид деятельности дошкольное образование

Форма собственности объекта муниципальная  
собственность

(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1985 года постройки, стены и наружная отделка кирпичные.

(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта), материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг вместимость – 181, проектная мощность 113 детей, посетителей в день – 362 чел.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

## 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступност и, установленн ый для инвалидов, в единицах	Фактическа я величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	<b>наличие</b>	имеется	оборудование специальными знаками
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	<b>не менее 90 см</b>	130см.	
	Знак доступности учреждения			не имеется	
	Автостоянка посетителей			имеется	
	Расстояние до входа в здание	К	<b>не более 50 м</b>	60 м.	
	Доля машино-мест для инвалидов	К	<b>не менее 10%</b>	имеется	
	Размер места со специальным знаком			не имеется	
	Путь к главному (специализированному ) входу в здание: • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м	К, О К, О, Г С  О	<b>не менее 180 см наличие наличие  наличие</b>	Не имеется  -	создание
	Открытая лестница: • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху	О,С О,С С С	<b>не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие</b>	не имеется	создание

1	2	3	4	5	6
	и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени		наличие		
	Пандус: • высота подъема • уклон	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8м. НД - не более 1/12	имеется	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	К, О	70 см 85-95см	-	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>		<b>не менее 220х220 см</b>	150х220см	
	Высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	<b>не менее 220х220 см</b>	150х220см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	<b>наличие</b>	не имеется	
	Несколько покрытие	К	<b>наличие</b>	цемент	
	Навес	К, О, С	<b>наличие</b>	не имеется	
	<b>Лестница наружная</b>			не имеется	
	Несколько покрытие	О, С, Г	<b>наличие</b>		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	<b>60 см</b>	не имеется	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	<b>наличие</b>	не имеется	
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на высоте</li> <li>• горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)</li> </ul>	О С О С	<b>наличие 85-95 см не менее 30 см</b>	не имеется	

1	2	3	4	5	6
	<b>Пандус наружный</b>			не имеется	
	Ширина марша	К	не менее 100 см		
	Уклон	К	И/И - не более 1/12		
	Высота одного подъема	К	не более 80 см		
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150х150 см не менее 150х150 см	не имеется	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующи м окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	не имеется	
	Нескользкое покрытие	К, О	<b>наличие</b>	цемент	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	<b>наличие</b>	не имеется	нет необходимости
	<b>Тамбур</b>			имеется	
	Габариты тамбура: глубина х шири на	К	не менее 220х180 с м	300*250см	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р 90см. 2см.	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкет

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещени й по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов , для которых установлен норматив  норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическа я величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
<b>Коридоры/холлы</b>					
	Ширина полосы движения при открытых дверях	К	не менее 120 см	250см.	
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	150x150	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г  О, К	не менее 1 ед. на этаж  не менее 1 ед. на этаж	не имеется	нет необходимости

1	2	3	4	5	6
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	не имеется	нет необходимости
<b>Лестница №1 (в зоне оказания услуги) нет</b>					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	не имеется	
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	не имеется	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	не имеется	
<b>Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)</b>					
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги не имеется</b>					
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	не имеется	нет необходимости
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	не имеется	нет необходимости
	Знак	К, С	наличие		
<b>Пандус внутренний к лестнице № не имеется</b>					
	Ширина марша	К	не менее 100		нет
	Уклон	К	И/Л - не более 1/12		нет возможности
	Разворотные	К	не менее		нет
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см		нет возможности

1	2	3	4	5	6
	Пандус переносной	К	<b>наличие</b>	имеется	
	Подъемник для инвалидов		<b>наличие</b>	не имеется	нет необходимости
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	<b>наличие</b>	не имеется	нет необходимости
	Эскалатор, траволатор	О	<b>наличие</b>	не имеется	нет необходимости

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка,
1	2	3	4	5	6
	<b>Обслуживание через</b>			не имеется	нет необходимости
	Высота рабочей	К	<b>80-110 см</b>		
	Габариты зоны	К	<b>не менее</b>		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	<b>Обслуживание в кабинете №</b>	Гр Теремок		не имеется	нет необходимости
	Ширина проема двери в свету	К, О	<b>не менее 90 см</b>	90см.	
	Габариты зоны	О	<b>не менее 120</b>	позволяет	

1	2	3	4	5	6
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	имеется	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	не имеется	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	<b>Обслуживание с перемещением</b>			не имеется	нет необходимости
	Ширина полосы	К, О	не менее 120		
	Высота оборудования	К	80-110 см		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	<b>Кабина индивидуальног</b>			не имеется	нет необходимости
	Ширина x глубин	К	не менее	не имеется	
	Место для	О	наличие	не имеется	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12	О	наличие	не имеется	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный,	К, О		имеется	
	Доля мест для	К	не менее 2%	2%	
	Ширина прохода к месту для	К	не менее 120 см	160см	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с	Г	не менее 1 шт.	не имеется	нет необходимости
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Кategori я инвалидо в, для которых установл	Норматив доступност и, установлен ный для инвалидов,	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка,
1	2	3	4	5	6
	<b>Санузел</b>				
	Знак доступности помещения	К	наличие	не имеется	
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	90см.	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	не имеется	
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	не имеется	нет возможности
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла- коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см  наличие не менее 80x120 см  наличие	не имеется	нет необходимости
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	не имеется	нет необходимости
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для	С	30 см	не имеется	нет необходимости

1	2	3	4	5	6
	мужского туалета)				
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства	С	<b>наличие</b>	не имеется	установить в соответствии с
	Надписи: • размещение на высоте • высота	К, С, Г С С	<b>наличие</b> <b>не более 160 см</b> <b>не менее 7,5</b>	не имеется	установить в соответствии с нормативами
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте	С К, С С С	<b>наличие</b> <b>не более 200 см</b> <b>не менее</b>	не имеется	установить в соответствии с нормативами

1	2	3	4	5	6
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема	С С С С С	наличие 60-110 см наличие  наличие наличие наличие	не имеется	установить в соответствии с нормативами
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	не имеется	нет необходимости
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными	С, Г	не менее одной шт.	не имеется	нет необходимости
	Таксофон: с автоматическим перемещением	К	наличие	не имеется	нет необходимости
	Речевые	С	наличие	не имеется	нет
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией)	С	наличие	не имеется	нет необходимости
	Световые текстовые табло	Г, С	наличие	не имеется	нет необходимости
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-	К, О, С, Г	наличие	не имеется	нет необходимости

#### Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта – установить знак доступности учреждения,  
в зоне оказания услуги \_\_\_\_\_ - создать развивающую среду,

в санитарных помещениях -установить тактильную направляющую  
полосу к санузлу, оборудовать зону раковины опорным поручнем  
по средствам информации и коммуникации на объекте - разместить  
визуальные и тактильные средства информации о предоставлении услуги.

Председатель комиссии по обследованию объекта:

И.о.начальника управления образования СЭ /О.С.Чаш-оол

Члены комиссии:

Начальник отдела ПКД и МТО УО Кунчу /Кунчу Э.Ш.

Инженер УО Конга /Конга Х.О.

Методист УО Монгуш /Монгуш С.Р.